




PLCM02, PLCM02-CDS

Description

The communication module is an interface designed to connect the operator panel to KNX.

The PLCM02-CDS has installed CODESYS™ softlogic system.




Dimensions

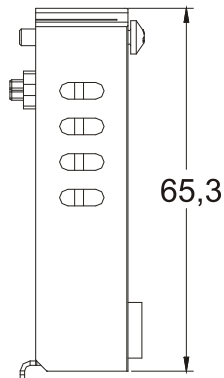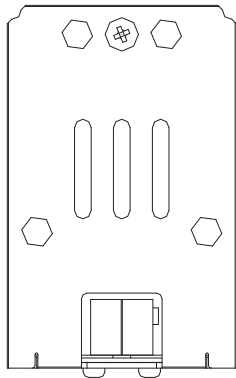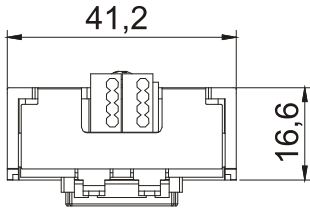

1 MANPLCM02-001 V.1.03 07.18

Mounting the module

Remove the connector protective cover from the equipment before installing the module.

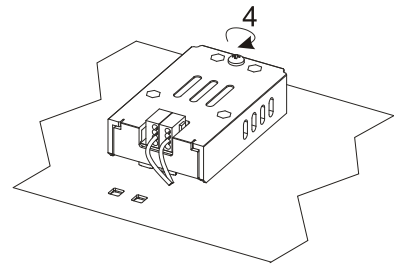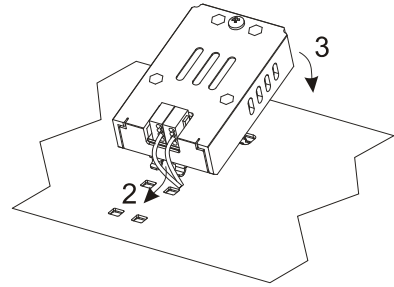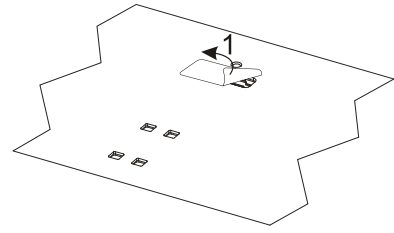

2 MANPLCM02-001 V.1.03 07.18

The products have been designed for use on Exor products with expansion slot for plugin module for use in a residential, commercial and light-industrial environments in compliance with the 2014/30/EU Directive

The products have been designed in compliance with:

EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

EN 55022 Class B
EN 55011 Class A

EN 61000-6-1
EN 61000-6-2

EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6

EN50090-2-2

EN60669-2-1



This device cannot be disposed of as a domestic waste but according to WEEE European Directive 2012/19/EU



Reproduction of the contents of this copyrighted document, in whole or part, without written permission of Exor International S.p.A., is prohibited.

MANPLCM02-001 V.1.03 07.18

3 MANPLCM02-001 V.1.03 07.18

4

CODESYS™ is a registered trademark
Copyright © 2011-2018 Exor International S.p.A.
Exor International S.p.A. - San Giovanni Lupatoto VR, Italy
www.exorint.com




PLCM02, PLCM02-CDS

Descrizione

Il modulo di comunicazione è una interfaccia realizzata per permettere il collegamento in rete KNX.

Il modulo PLCM02-CDS installa il sistema CODESYS™ softlogic.




Dimensioni

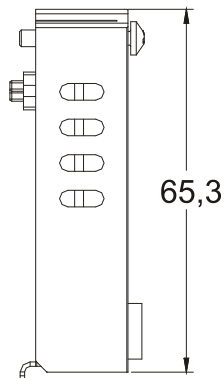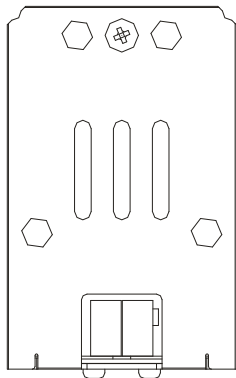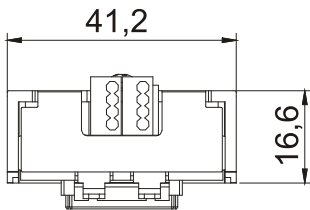

1
MANPLCM02-001 V.1.03 07.18

Montaggio

Rimuovere dall'apparecchiatura la protezione di copertura del connettore prima di installare il modulo.

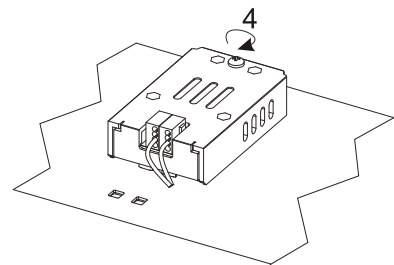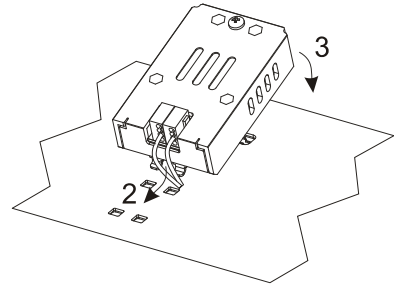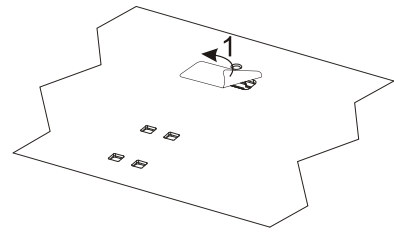

2
MANPLCM02-001 V.1.03 07.18

I prodotti sono stati progettati per essere utilizzati su prodotti Exor con slot d'espansione per moduli plugin per l'impiego in ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera in conformità alla direttiva 2014/30/UE

I prodotti sono stati progettati in conformità alle norme:

EN 61000-6-3	EN 55022 Class B
EN 61000-6-4	EN 55011 Class A
EN 61000-6-1	EN 61000-4-2
EN 61000-6-2	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	EN 61000-4-6

EN50090-2-2

EN60669-2-1



Questo dispositivo non può essere smaltito come rifiuto domestico in accordo alla Direttiva Europea RAEE 2012/19/UE



3
MANPLCM02-001 V.1.03 07.18

4

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta senza il preventivo permesso scritto di Exor International S.p.A.

MANPLCM02-001 V.1.03 07.18

CODESYS™ è un marchio registrato
Copyright © 2011-2018 Exor International S.p.A
Exor International S.p.A. - San Giovanni Lupatoto VR, Italy
www.exorint.com